

## Italiano

### 4. Avviamento

Controllare che l'albero giri a mano.  
Per questo scopo le elettropompe più piccole hanno un intaglio per cacciavite sull'estremità dell'albero lato ventilazione.  
**Evitare assolutamente il funzionamento a secco.**  
Avviare la pompa solo se immersa nel liquido entro i limiti di profondità minima e massima indicati sulla colonna della pompa.  
**Con alimentazione trifase verificare che il senso di rotazione sia orario visto dalla ventola motore;** in caso contrario togliere l'alimentazione e invertire fra loro i collegamenti di due fasi.



**Non introdurre ditta nell'apertura di aspirazione** se non si è accorto che sia tolta l'energia elettrica (che la pompa non rischi di essere messa sotto tensione per inavvertenza) e che la girante si sia completamente arrestata.

### 5. Manutenzione

Nelle condizioni d'impiego normali la pompa non richiede manutenzioni.

Nel caso di pericolo di gelo, se la pompa rimane inattiva e se non è sufficientemente sommersa, estrarla dall'acqua e sistemarla all'asciutto. **La pompa deve essere scollata in modo sicuro dall'alimentazione elettrica prima della sua rilocazione (cambio di posto).**

Nel caso di impieghi temporanei con liquidi incrostanti (liquidi con parti che solidificano quando sono esposte all'aria in condizioni stagnanti) o acqua con cloruri, subito dopo l'uso fare funzionare brevemente la pompa con acqua pulita per rimuovere i depositi.

Dopo lunga inattività, se la pompa non si avvia o non da acqua e non risultano interruzioni nel collegamento elettrico occorre estrarre la pompa e verificare che non sia ostruita da impurità, bloccata da incrostazioni o da altre cause.



#### AVVERTENZE PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL LAVORO.

**Prima di ogni intervento di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica e assicurarsi che la pompa non rischi di essere messa sotto tensione per inavvertenza.**



**La pompa può essere stata immersa in prodotti nocivi o esalanti gas tossici, oppure trovarsi in ambiente tossico per altre cause; usare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.**

Dopo aver tolto l'alimentazione elettrica, estrarre l'elettropompa e pulire con getto d'acqua tutte le parti accessibili.

**Eventuali pompe da ispezione o riparare prima della spedizione/messa a disposizione devono essere svuotate e accuratamente pulite internamente ed esternamente.**

### 6. Smontaggio

Per lo smontaggio ed il rimontaggio, osservare la costruzione sui disegni in sezione. Nel caso di sostituzione del cuscinetto a sfere (73.00), togliere la spina (64.24) e le viti (70.18) per separare il motore dalla pompa (marcare prima la posizione dell'albero motore 78.00 nell'albero pompa 64.00).

Nel caso di sostituzione del cuscinetto di guida (52.00), togliere le viti (14.24), il corpo pompa (14.00), il dado o vite (28.04), la girante (28.00) e la linguetta (28.20) per estrarre l'albero pompa (64.00).

### 7. Ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare la denominazione, il numero di posizione del disegno in sezione ed i dati di targa (tipo, data e numero di matricola).

Con riserva di modifiche.

## English

Vertical submerged pumps  
(sump pumps)

**VAL** with free-flow impeller  
(vortex impeller)  
**SC** with open impeller

### ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

#### 1. Operating conditions

##### Standard construction

- For slightly dirty waste water, for liquids which are non-aggressive for the pump materials.
  - Maximum size of solids:  
**VAL 30 = 25 mm; VAL 65 = 50 mm;**  
**SC 30 = 3 mm; SC 50 = 6 mm.**
  - Liquid temperature up to 40 °C.
  - Ambient temperature up to 40 °C.
  - Minimum dimensions of installation pit: 0.6x0.6 m.
  - Minimum and maximum immersion depth within the marks on the pump column.
- Sound pressure: ≤ 70 dB (A).

#### 4. Starting

Check that the shaft turns by hand.  
For this purpose the smaller pumps have a screwdriver notch on the ventilation side of the shaft end.

**Never run the pump dry.**

Start the pump only when immersed in the liquid within the minimum and maximum depth marks on the pump column.

**With a three-phase motor check that the rotation** is in the clockwise direction as seen from the motor fan side; otherwise disconnect electrical power and reverse the connections of two phases.

**Never introduce fingers in the suction opening** unless it is absolutely certain the electric power has been disconnected (that the pump cannot be accidentally switched on) and the impeller has stopped rotating completely.

#### 5. Maintenance

Under normal operating conditions the pump will not require maintenance.

If freezing may be expected while the pump remains inactive and it is not submersed at a safe depth, remove the pump from the water and leave in a dry place. **The pump should be securely isolated from electrical power supply prior to its relocation.**

**If the pump is temporarily used with incrusting liquids** (liquids with particles that solidify when exposed to air in stagnant conditions) **or water containing chloride**, flush the pump briefly with clean water immediately after use to remove any deposit.

If the pump has not been used for a long time and does not start or gives no water (but electrical connections are in order), the pump must be removed from the water and checked to see if it is choked by any foreign matter or blocked by sediment, deposits or any other cause.

#### 2. Installation

The pump must be installed vertically, with the pump casing submerged in the liquid handled and with the motor in a well ventilated location, protected from the weather.

##### The motor is not submersible.

Make sure all necessary precautionary measures are taken to avoid minor or serious accidents which may be caused by toxic exhalation at the site of installation.

**Do not use in ponds, tanks or swimming pools when people may enter or come into contact with the water.**

The internal diameter of the delivery pipe must never be smaller than the diameter of the pump port.

If slime deposits are expected to form at the bottom of the installation pit, a support must be provided to keep the pump raised. Secure pump and delivery pipe to suitable rests.

#### INSTRUCTIONS FOR SAFETY, HYGIENE AND HEALTH PROTECTION AT WORK.

**Disconnect electrical power before any servicing operation and make sure the pump cannot be accidentally switched on.**

The pump may have been immersed in hazardous substances or products emanating toxic gases, or may be located in an environment which is toxic due to other reasons; make sure all necessary precautionary measures are taken to avoid accidents.

After disconnection of the electric power supply, remove the pump and hose down all accessible parts with a jet of water. Any pumps that require inspection/repair must be drained and carefully cleaned inside and outside before dispatch/submission.

#### 3. Electrical connection

Electrical connection must be carried out only by a qualified electrician in accordance with local regulations.

**Follow all safety standards.**

**The unit must be properly earthed (grounded).**

Connect the earthing (grounding) conductor to the terminal with the  $\pm$  marking.

Compare the frequency and mains voltage with the nameplate data and connect the supply conductors to the terminals in accordance with the appropriate diagram inside the terminal box cover.

**ATTENTION: never allow washers or other metal parts to fall into the internal cable opening between the terminal box and stator.**

If this occurs, dismantle the motor to recover the object which has fallen inside.

Place the power supply cable and all electrical components above the top grade level of the pump.

**Install a device for disconnection from the mains** (switch) with a contact separation of at least 3 mm on all poles.

With a three-phase motor provide an overload-protective device in accordance with the name-plate current.

Single-phase pumps **VALM** and **SCM** are supplied with a capacitor connected to the terminals and, for 220-240 V - 50 Hz, with an incorporated thermal protector.

**Float switch** supplied only on demand:

- for single-phase units, connected to the terminals in the terminal box;
- for three-phase units, to be connected to the control panel.

When the water level is not under direct visible control, install a float switch or an automatic control system with electrodes to protect the pump against dry running.

#### 6. Dismantling

For disassembly and reassembly, refer to the cross-section drawing.

If the ball bearing (73.00) has to be replaced, remove the shear pin (64.24) and the screws (70.18) to separate the motor from the pump (mark first the position of the motor-shaft 78.00 in the pump-shaft 64.00).

If the bearing sleeve (52.00) has to be replaced, remove the screws (14.24), the pump casing (14.00), the nut or screw (28.04), the impeller (28.00) and the key (28.20) to draw out the pump shaft (64.00).

#### 7. Spare parts

When ordering spare parts, please quote their designation, position number in the cross section drawing and rated data from the pump name plate (typ, date and serial number).

Changes reserved.

## Русский

+ Вертикальные  
погружные насосы

**VAL** с осаженным раб.  
колесом (вихревого типа)

**SC** с открытым  
рабочим колесом

### Инструкции по эксплуатации

#### 1. Условия эксплуатации

##### Стандартная модификация

- Для слегка загрязненной воды, для жидкостей, не содержащих абразивные частицы и не агрессивных к конструкционным материалам насоса.
- Макс. диаметр твердых частиц: VAL 30 = 25 мм; VAL65 = 50 мм; SC30 = 3 мм; SC50 = 6 мм.
- Температура жидкости не более 40 °C.
- Температура окружающей Среды не более 40 °C.
- Минимальный размер установочного прямака: 0,6 x 0,6 м.
- Минимальная максимальная глубина погружения в соответствии со значениями, указанными на колонне насоса.

+ Акустическое давление: 70 дБ (A).

#### 2. Установка

Данные электронасосы устанавливаются в вертикальном положении, корпус насоса погружается в перекачиваемую жидкость, а двигатель находится в закрытом и проветриваемом пространстве.

**Двигатель нельзя погружать в воду.**

Соблюдайте все необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев из-за возможных ядовитых испарений в местах установки.

**Не используйте насосы в прудах, ваннах, бассейнах, в которых находятся люди.**

Внутренний диаметр трубы подачи не должен быть меньше диаметра раструба насоса.

Если предполагается, что на дне приемника может образоваться осадок предусмотрите соответствующую опору, чтобы насос находился на возвышении. Предусмотрите крепления, соответствующие длине и весу электронасоса и подающей трубы.

#### 3. Подключение электрических компонентов

**Электрические компоненты должны подключаться квалифицированным электриком в соответствии с требованиями местных норм.**

**Соблюдайте правила техники безопасности.**

**Выполните заземление.** Подсоедините провод заземления к контакту с символом  $\frac{1}{2}$ . Сравните значения частоты и напряжения в сети со значениями, указанными на табличке и подсоедините сетевые провода к контактам в соответствии со схемой, находящейся внутри крышки зажимной коробки.

**Внимание! Шайбы или другие металлические части ни в коем случае не должны попадать в проход для проводов между зажимной коробкой и статором.**

Если это происходит, разобрать двигатель и достать упавшую деталь.

Расположите провод и все электрические компоненты выше максимального уровня воды.

**Установите устройство для разъединения сети на обеих полюсах** (прерыватель для отключения насоса от сети) с минимальным раскрытием контактов 3 мм.

При работе с трехфазным питанием установите соответствующий аварийный выключатель двигателя согласно данным на табличке.

Монофазные электронасосы серии VALM и SCM оснащены конденсатором, подключенным к контактам и (для 220-240 В и 50 Гц) встроенным теплозащитным устройством.

Поплавковый выключатель поставляется только по заказу:

- Для монофазных электронасосов - уже подключенным к зажимам двигателя;
- Для трехфазных электронасосов - должен подключаться к пульту управления.

Когда невозможно визуально проверить уровень воды, установите поплавковый выключатель или контрольные электроды для предотвращения работы насоса вхолостую.

#### 4. Пуск

Проверьте, что вал можно провернуть вручную.

Для этой цели небольшие насосы имеют вырез для отвертки на оконечности вала со стороны вентиляции.

**Ни в коем случае не допускайте работы насоса вхолостую.**

Запускайте насос только после его погружения, сблюдая максимальную и минимальную глубину погружения, указанные на колонне насоса.

При работе с трехфазным питанием проверьте, что направление вращения по часовой стрелке, смотря со стороны крыльчатки двигателя в противном случае, отключить насос от сети и поменять фазы.

**Запрещается вводить пальцы в отверстие всасывания, если у Вас нет уверенности в том, что насос отключен от сети (и не может быть случайно включен) и рабочее колесо полностью остановилось.**

#### 5. Технический уход

При нормальном режиме работы насос не требует тех. обслуживания.

При наличии опасности замораживания, когда насос остается надолго без работы в недостаточно погруженном состоянии, следует вытащить его из воды и оставить в сухом месте. **Насос должен быть надежно отключен от сети перед возвратом на место (или установке на новом месте).**

При временной работе с жидкостями, оставляющими отложения (содержащими частицы, которые затвердевают при доступе воздуха и отсутствии движения) или с водой, содержащей хлориды, сразу после работы следует прогнать через насос немного чистой воды для вывала осадка.

После долгого простоя, если насос не включается или не подает воду при нормально работающем электропитании, следует извлечь насос и проверить не загрязнен ли он грязью, не блокирован ли отложениями или по другим причинам.

**Указания по технике безопасности, гигиене труда и защите здоровья на производстве**

**Перед проведением тех. обслуживания отключите насос от сети и убедитесь в том, что он не может быть случайно включен.**

**Насос, возможно, был погружен во вредные продукты или летучие токсичные газы, либо находился в токсичной среде по другим причинам; соблюдайте все необходимые меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев.**

После отключения насоса от сети, вытащите его и промойте под напором воды все доступные части.

При осмотре и ремонте насоса перед его отправкой или доставкой в мастерскую слейте из него жидкость и тщательно очистите внутри и снаружи.

#### 6. Демонтаж

При демонтаже или обратной сборке пользуйтесь схемой, данной на чертеже в разрезе.

При замене шарикоподшипника (73.00) выньте штифт (64.24) и винты (70.18) для отделения двигателя от насоса (сначала отметьте положение вала двигателя 78.00 в вале насоса 64.00).


При замене направляющего подшипника (52.00) выньте винты 14.24, корпус насоса 14.00, гайку или винт 28.04, рабочее колесо 28.00 и язычок 28.20 и затем извлеките вал насоса 64.00.

#### 7. Запасные части


При запросе зап. частей указывайте номер позиции на чертеже в разрезе и данные, указанные на табличке (тип, дата и паспортный номер).

В данные инструкции могут быть внесены изменения.

Disegni in sezione  
Cross section drawing  
Schnittezeichnungen  
Dessins en coupe  
Чертеж в разрезе

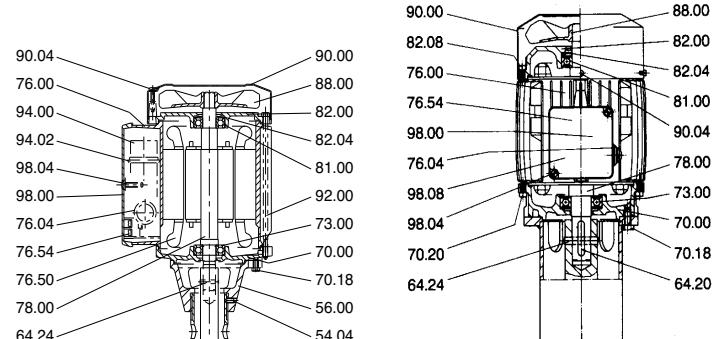

VAL 30

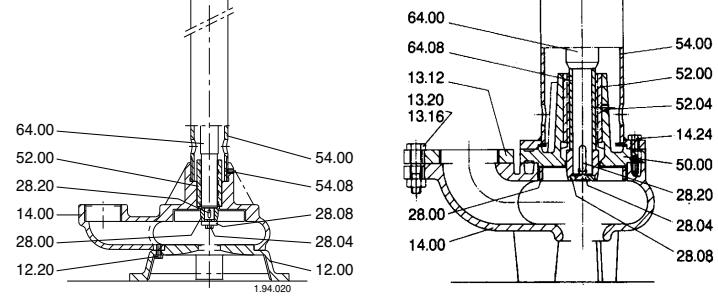

VAL 65



Schema di collegamento pompe monofasi VALM, SCM con galleggiante.


Electrical diagram for single-phase pumps VALM, SCM with float switch.

Schaltbild für einphasen-Wechselstrompumpen VALM, SCM mit Schwimmerschalter.


Schéma électrique pompes monophasées VALM, SCM avec interrupteur à flotteur.

Соединительная схема монофазных насосов VALM, SCM Поплавковый выключатель

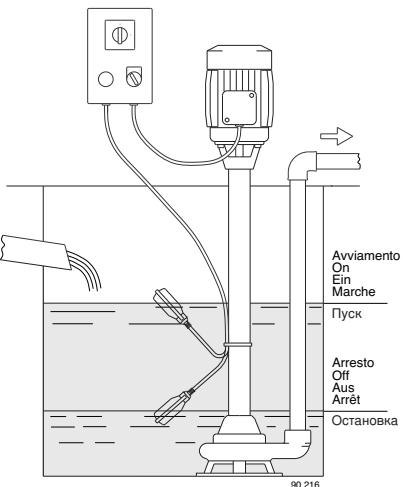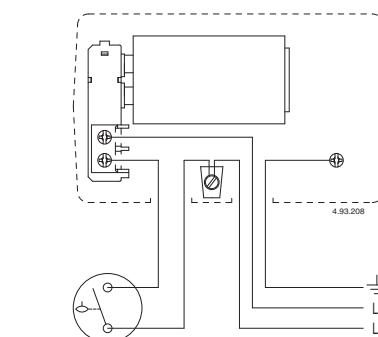

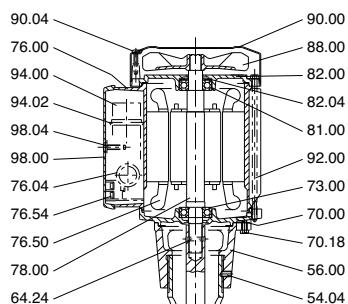

**SC 30  
SC 50**

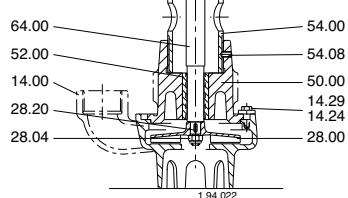

| Nr.   | Denominazione                 |
|-------|-------------------------------|
| 12.00 | Coperchio del corpo           |
| 12.20 | Vite                          |
| 13.12 | Controflangia premente        |
| 13.16 | Vite                          |
| 13.20 | Dado                          |
| 14.00 | Corpo pompa                   |
| 14.24 | Vite                          |
| 14.29 | Rosetta                       |
| 28.00 | Girante                       |
| 28.04 | Dado (o vite) blocc. girante  |
| 28.08 | Rosetta                       |
| 28.20 | Linguetta                     |
| 50.00 | Corpo supporto inferiore      |
| 52.00 | Cuscinetto a boccola          |
| 52.04 | Vite senza testa              |
| 54.00 | Tubo intermedio               |
| 54.04 | Vite senza testa              |
| 54.08 | Vite senza testa              |
| 56.00 | Tronchetto di raccordo        |
| 64.00 | Albero pompa                  |
| 64.08 | Camicia di protezione         |
| 64.20 | Linguetta                     |
| 64.24 | Spina elastica                |
| 70.00 | Coperchio motore lato pompa   |
| 70.18 | Vite                          |
| 70.20 | Vite                          |
| 73.00 | Cuscinetto lato pompa         |
| 76.00 | Carcassa con avvolgimento     |
| 76.04 | Anello passacavo              |
| 76.54 | Morsettiera completa          |
| 78.00 | Albero con pacco rotore       |
| 81.00 | Cuscinetto lato ventola       |
| 82.00 | Coperchio motore lato ventola |
| 82.04 | Molla di compensazione        |
| 82.08 | Vite                          |
| 88.00 | Ventola                       |
| 90.00 | Calotta                       |
| 90.04 | Vite                          |
| 94.00 | Condensatore                  |
| 94.04 | Collare condensatore          |
| 98.00 | Coperchio scatola morsetti    |
| 98.04 | Vite                          |
| 98.08 | Guarnizione                   |

| Nr.   | Part Designation            |
|-------|-----------------------------|
| 12.00 | Casing cover                |
| 12.20 | Screw                       |
| 13.12 | Delivery side counterflange |
| 13.16 | Screw                       |
| 13.20 | Nut                         |
| 14.00 | Pump casing                 |
| 14.24 | Screw                       |
| 14.29 | Washer                      |
| 28.00 | Impeller                    |
| 28.04 | Impeller nut (or screw)     |
| 28.08 | Washer                      |
| 28.20 | Key                         |
| 50.00 | Lower bearing bush housing  |
| 52.00 | Bearing sleeve              |
| 52.04 | Grub screw                  |
| 54.00 | Support column              |
| 54.04 | Grub screw                  |
| 54.08 | Grub screw                  |
| 56.00 | Adapter                     |
| 64.00 | Pump shaft                  |
| 64.08 | Shaft sleeve                |
| 64.20 | Key                         |
| 64.24 | Shear pin                   |
| 70.00 | Motor cover, pump side      |
| 70.18 | Screw                       |
| 70.20 | Screw                       |
| 73.00 | Pump side ball bearing      |
| 76.00 | Motor casing with winding   |
| 76.04 | Cable gland                 |
| 76.54 | Terminal board, set         |
| 78.00 | Shaft with rotor packet     |
| 81.00 | Fan side ball bearing       |
| 82.00 | Motor end shield, fan side  |
| 82.04 | Compensating spring         |
| 82.08 | Screw                       |
| 88.00 | Motor fan                   |
| 90.00 | Fan cover                   |
| 90.04 | Screw                       |
| 94.00 | Capacitor                   |
| 94.04 | Capacitor collar            |
| 98.00 | Terminal box cover          |
| 98.04 | Screw                       |
| 98.08 | Gasket                      |

## I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe VAL, SC, VALM, SCM, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e dalle relative norme armonizzate.

## GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps VAL, SC, VALM, SCM, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.

## D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen VAL, SC, VALM, SCM, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG entsprechen.

## F DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes VAL, SC, VALM, SCM, modèle et numero de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

## E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas VAL, SC, VALM, SCM, modelo y numero de serie marcados en la placa de características son conformes a las disposiciones de las Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

## DK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper VAL, SC, VALM, SCM, pumpe type og serie nummer vist på typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

## P DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas VAL, SC, VALM, SCM, modelo e número de série indicado na placa identificadora são construídas de acordo com as Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e somos inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas.

## NL CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen VAL, SC, VALM, SCM, pomptype en serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU voldoen.

## SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme VAL, SC, VALM, SCM, malli ja valmistusnumero tyypikilvastä, ovat valmistettu 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa täyden vastuun siitä, että tuotteet vastaavat näitä standardeja.

## S EU NORM CERTIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar VAL, SC, VALM, SCM, pumptyp och serienummer, visade på namnplåt är konstruerade enligt direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmelse med standard som fastställts i dessa avtal.

## GR ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Εμείς ως CALPEDA S.p.A. δηλώνουμε ότι οι αντίες μας αυτές VAL, SC, VALM, SCM, με τύπο και αριθμό σειράς κατασκευής όπου αναγράφετε στην πινακίδα της αντίλιας, κατασκεύαζονται συμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/EOK, 2006/42/EOK, 2006/95/EOK, και αναλαμβάνουμε πλήρη υπευθυνότητα για συμφωνία (συμμόρφωση), με τα στάνταρ των προδιαγραφών αυτών.

## TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak VAL, SC, VALM, SCM, Pompalarımızın, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, direktiflilerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz.

## RU Декларация соответствия

Компания "Calpeda S.p.A." заявляет с полной ответственностью, что насосы серий VAL, SC, VALM, SCM, тип и серийный номер которых указывается на заводской табличке соответствуют требованиям нормативов 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE и соответствующим согласованным стандартам.

Il Presidente

Licia Mettigo

Montorso Vicentino, 01.2010